

NEN3140 voedingskast

Locatie

Coördinaten:	Latitude: 52.351675297753 Longitude: 5.984615385554
Rijksdriehoekskoördinaten:	X: 195702.8359 Y: 485031.1733

Is geïnventariseerd:	Ja
Inventarisatie:	Epe NEN3140 2022 Markt- en fonteinkasten
Voedingskast:	Fonteinkast Bloemstraat
Kastnummer:	Fonteinkast Bloemstraat
Plaats:	Epe
Straat:	Bloemstraat
Kast vrij bereikbaar?:	Ja
Kast staat recht?:	Ja
Kast IP klasse:	IP44
Fundatie 10cm boven maaiveld?:	Ja
Graffiti op kast?:	Nee
Anti-aanplak op kast?:	Nee
Kast afgevuld met korrels?:	Ja
Straatwerk rondom kast?:	Nee
Werken sloten en scharnieren?:	Ja
Stelsel? :	TT
Is de kast aan aarde gekoppeld?:	Nee, Kunststof
Is de kast beschadigd? :	Nee
Is het kastnummer op buitenzijde aanwezig?:	Nee
Is installatieschema aanwezig?:	Nee
Is kastpakket aanwezig (tekeningen)?:	Ja
Is grondschematische met kabelloop aanwezig?:	Nee
Zijn anders gecodeerd?:	Ja
Zijn anders voorzien van adereindhuls?:	Ja
Zijn groepen gecodeerd en componenten?:	Ja
Beveiligingen aanwezig cf. tekening?:	Nee, Geen tekening
Geleiders deugdelijk aangesloten?:	Ja
Juiste passchroeven aanwezig?:	Nee, Automaten
Afscherming compartimenten aanwezig?:	Ja
Werk kastverlichting?:	Nee, Geen kastverlichting
Werk thermostaat?:	Nee, Geen thermostaat
Werk astronomische klok?:	Ja
Trekontlastingen toegepast?:	Ja
Aardleiding aanwezig en op HAR?:	Ja
Kabels geen inkervingen?:	Goed
Is diameter kabels cf. tekeningen?:	Nee, Geen tekening
Toegepaste beveiligingstype?:	Automaat
Meternummer kWh:	E0045004068981317
Meterstand Telwerk 1:	10950,00
Meterstand Telwerk 2:	9783,00


Aansluitwaarde kast:

1x40

Bijlagen:





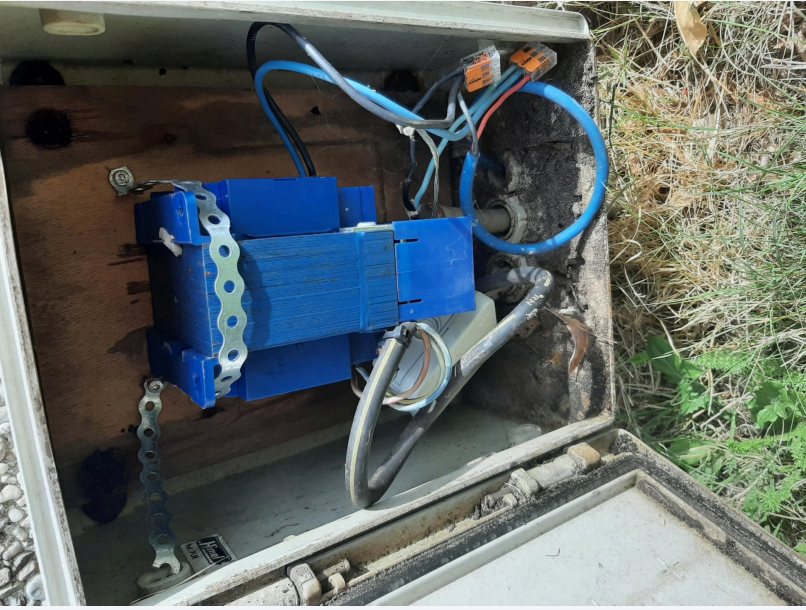

Meting aardlek:

Beveiliging	Beveiliging Inom	Kabelsoort	Kabeldikte	Zi	Zs	Riso L1-Pe	Riso N-PE	Aardlek mA	Meting mA	Tijd ms	Tekstknop
C16 fontein lamp	16	VD draad		0,23	37	200	200	30mA	34	8	V
C16 pomp	16	VD draad		0,22	37	200	200	30mA	2q	8	V

Meting op afgaande kabels/groepen in kast:

Groepnr.	Beveiliging Inom	Kabelsoort	Kabeldikte	I L1-N	I L2-N	I L3-N	U L1-N	U L2-N	U L3-N	Riso L1-PE	Riso L2-PE	Riso L3-PE	Riso N-PE	Opmerkingen
Gg	10	Ymk-as	10							0,01	0,01	0,01	0,01	

Datum rapportage: dinsdag, 13 september, 2022**Geïntariseerd door:** Administrator